

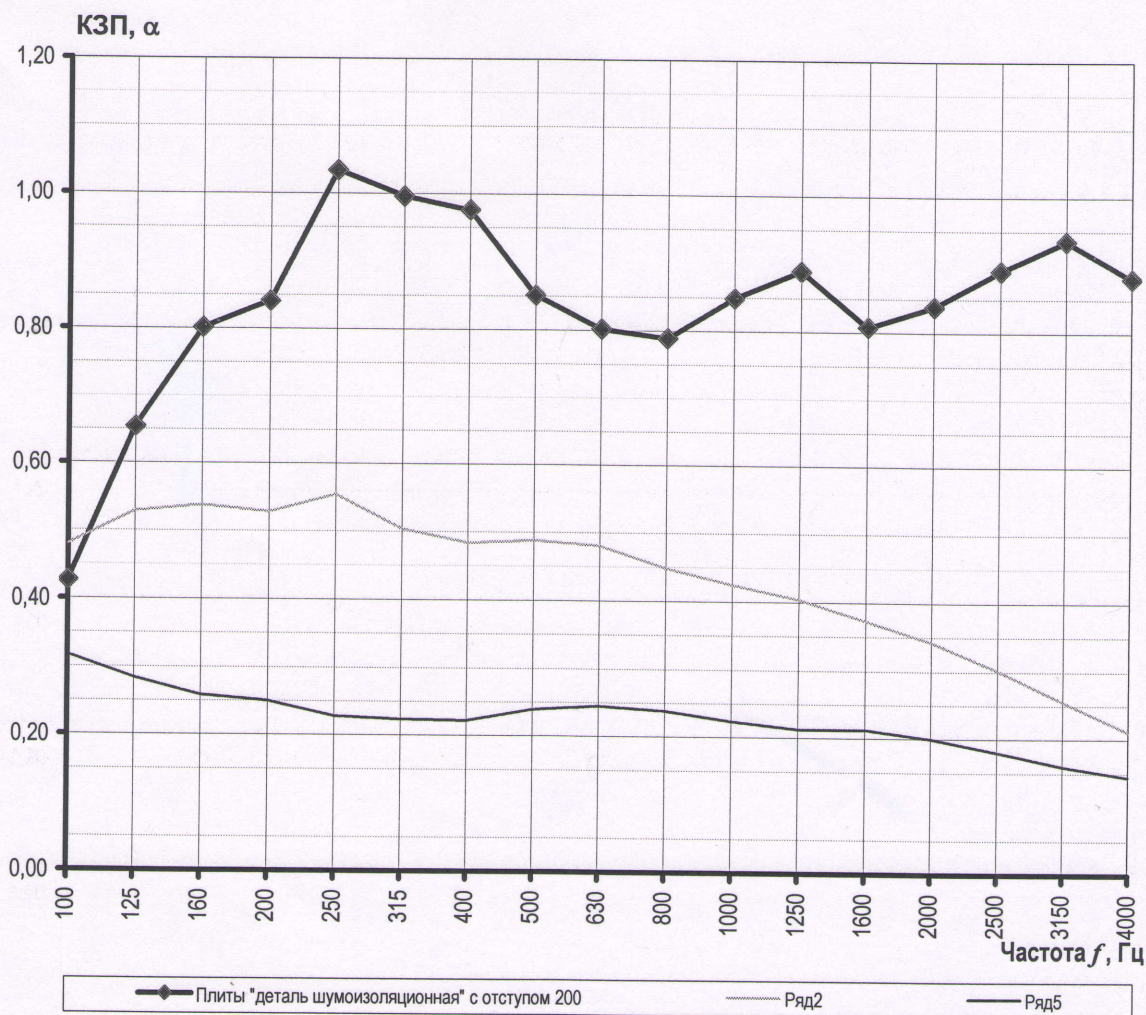


Рисунок 1 – Реверберационный коэффициент звукового поглощения испытанного образца № 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ

Средний реверберационный коэффициент звукопоглощения α_s (100 Гц – 4кГц) образца № 1 (заявитель – ООО «АКОТЕРМ ФЛАКС») составил 0,84.

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Инженер-конструктор

А.С. Якимчук

РУП "Институт БелНИИС"

Данный протокол оформлен на 3 страницах в 3-х экземплярах и направлен:

1. Архив РУП "Институт БелНИИС" - 1 экз.
2. ООО «АКОТЕРМ ФЛАКС» - 2 экз.

Протокол действителен только с оригинальными печатями и штампами РУП "Институт БелНИИС" и лаборатории строительной акустики и вибрационной безопасности.

